



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olfeslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: poll 0977181607

N 092326

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: ODB

Verantwoordelijke voor de werking: ODB-TECHNICS BVBA
 ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN
 Naam, Voornaam: DE BACKER Naam, Voornaam: V. DIMMO NV Eigenaar of beheerder:
 Adres: H. CONLIGELAAN 49.4
 Post nr. + Stad: 9950 WARSCHOOT
 Tel.: (12 v. LINKS)

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Woonenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een woonenheid		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>541448860007481073</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input checked="" type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>00</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>10</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/>doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 1,63 Ω Algemeen isolatieniveau: 50.5 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	/	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum:

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.


De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 18 02 2015
 door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:
 Naam: VOLCKAERT KOEN Agent nr.: 2209 Datum: 18 02 2015
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadsschema(s): 2

Voor de directeur generaal: Handtekening
Koen VOLCKAERT
 Inspecteur
 2209
 VINÇOTTE
 0477646673

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te omvatten. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsbreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid te waarborgen. (**) De werken, die in de toekomst moeten worden uitgevoerd, moeten in de tijd en de wijze van uitvoering overeenstemmen met de voorschriften van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

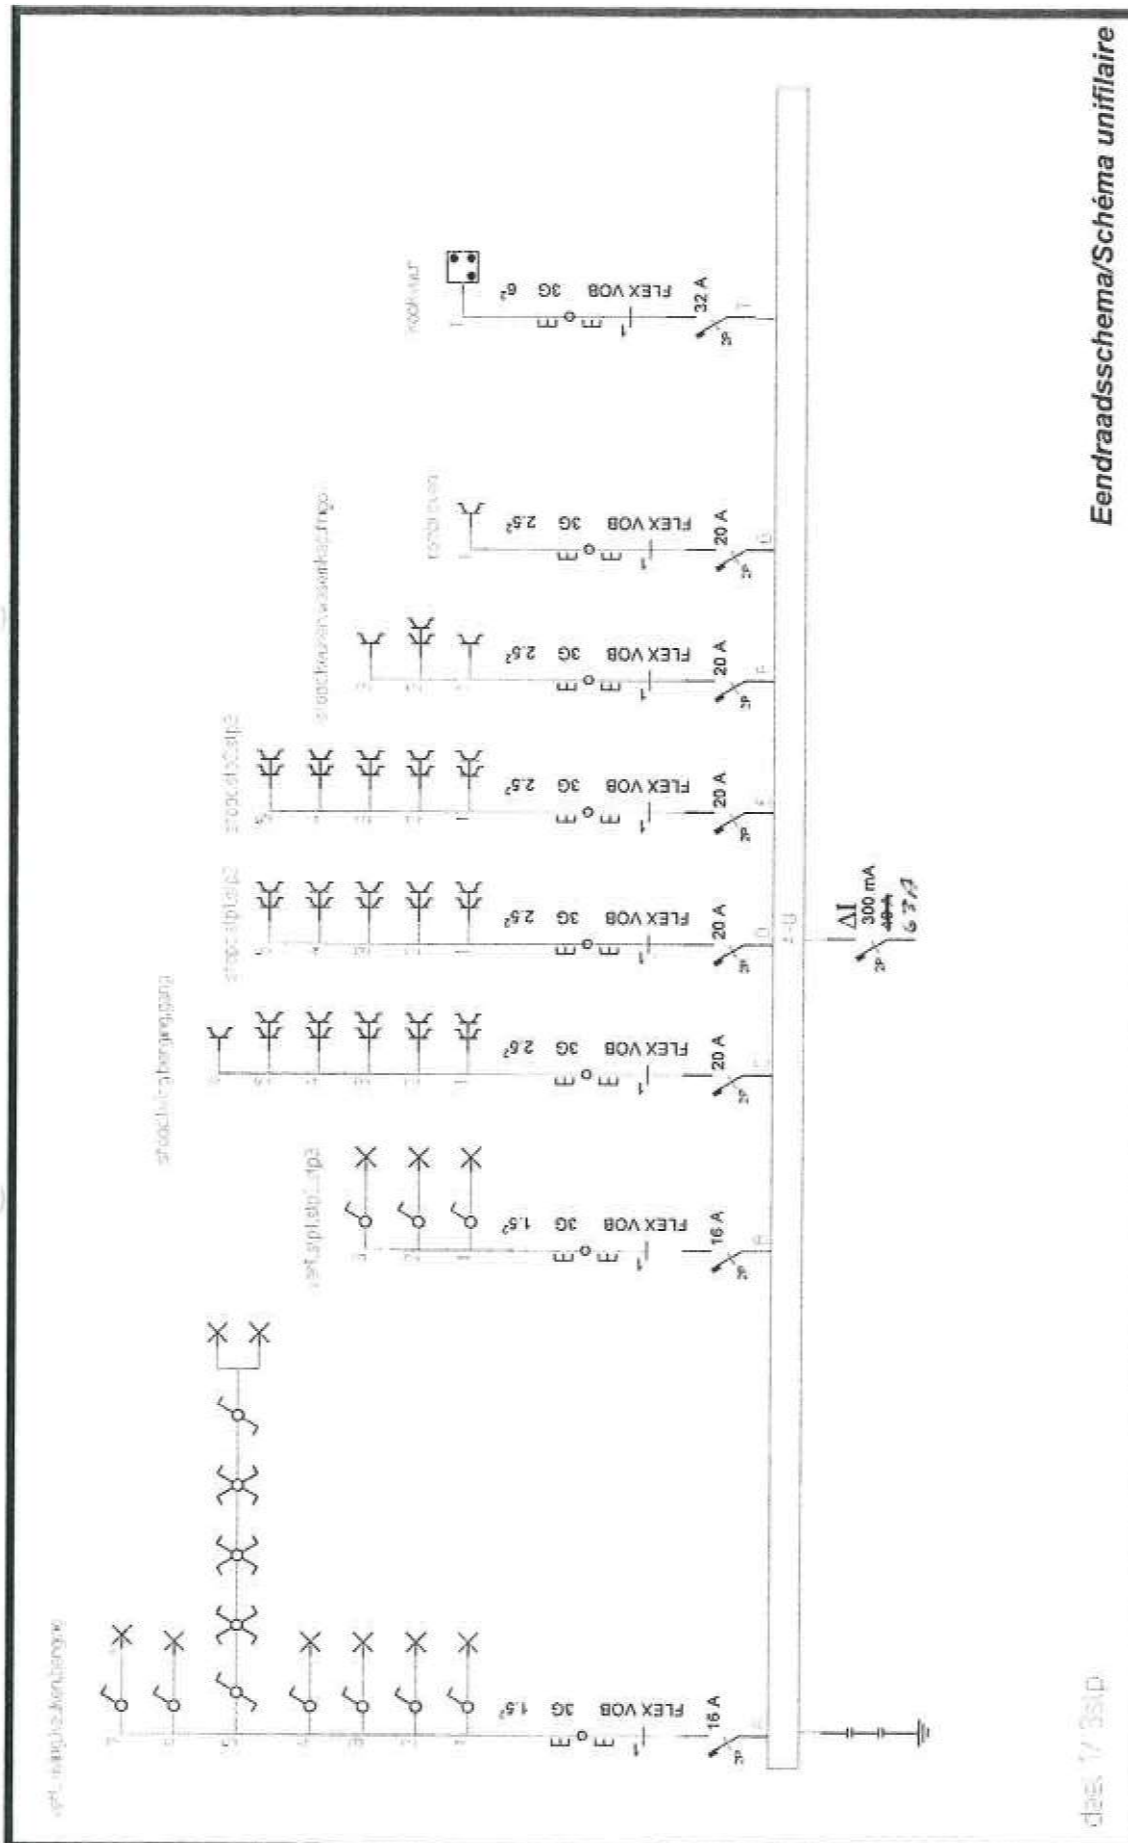


Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	2, 230V~
Naam/Nom: <i>odj-archimys bvba</i> BTW/ TVA: <i>BE 092165389</i> Datum/Date: <i>17-03-2019</i> Handtek/Sign: <i>[Signature]</i>	Origineel: Knoed VOLCKAERT Naam/Nom: Inspecteur Datum/D: 2209 Handtek/Sign: 0477/646873	Naam/Nom: <i>hendrik consciencelaan 48-51</i> Street/Rue: <i>48-51</i> Gemeen/Comm: <i>waarschoot</i> Handtek/Sign: <i>[Signature]</i>	FIX-O-CAD <i>[Signature]</i> 02541

class. 17 3stip


1810212010

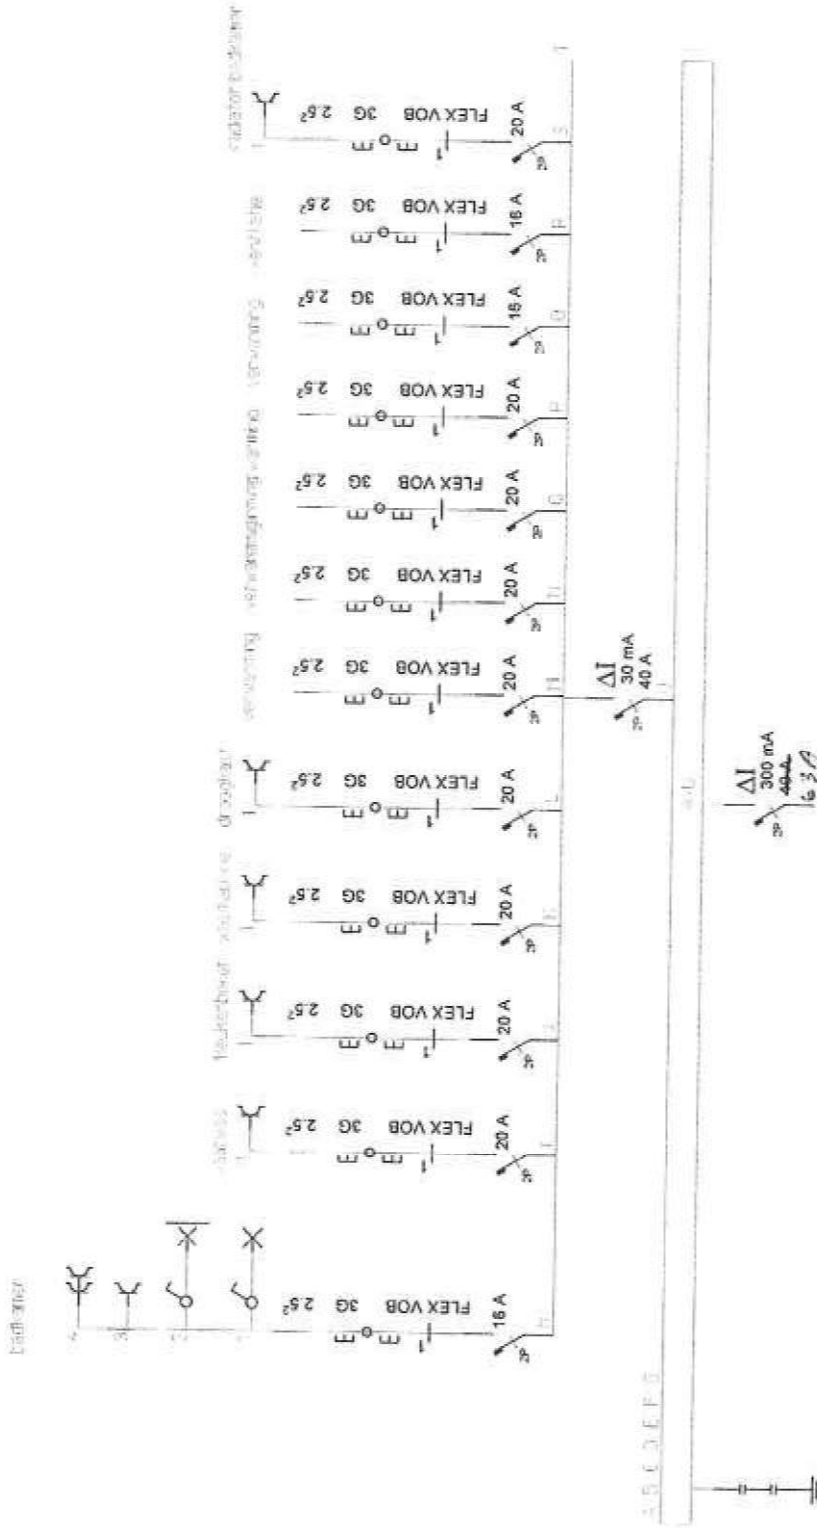

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

deont 2/3slb

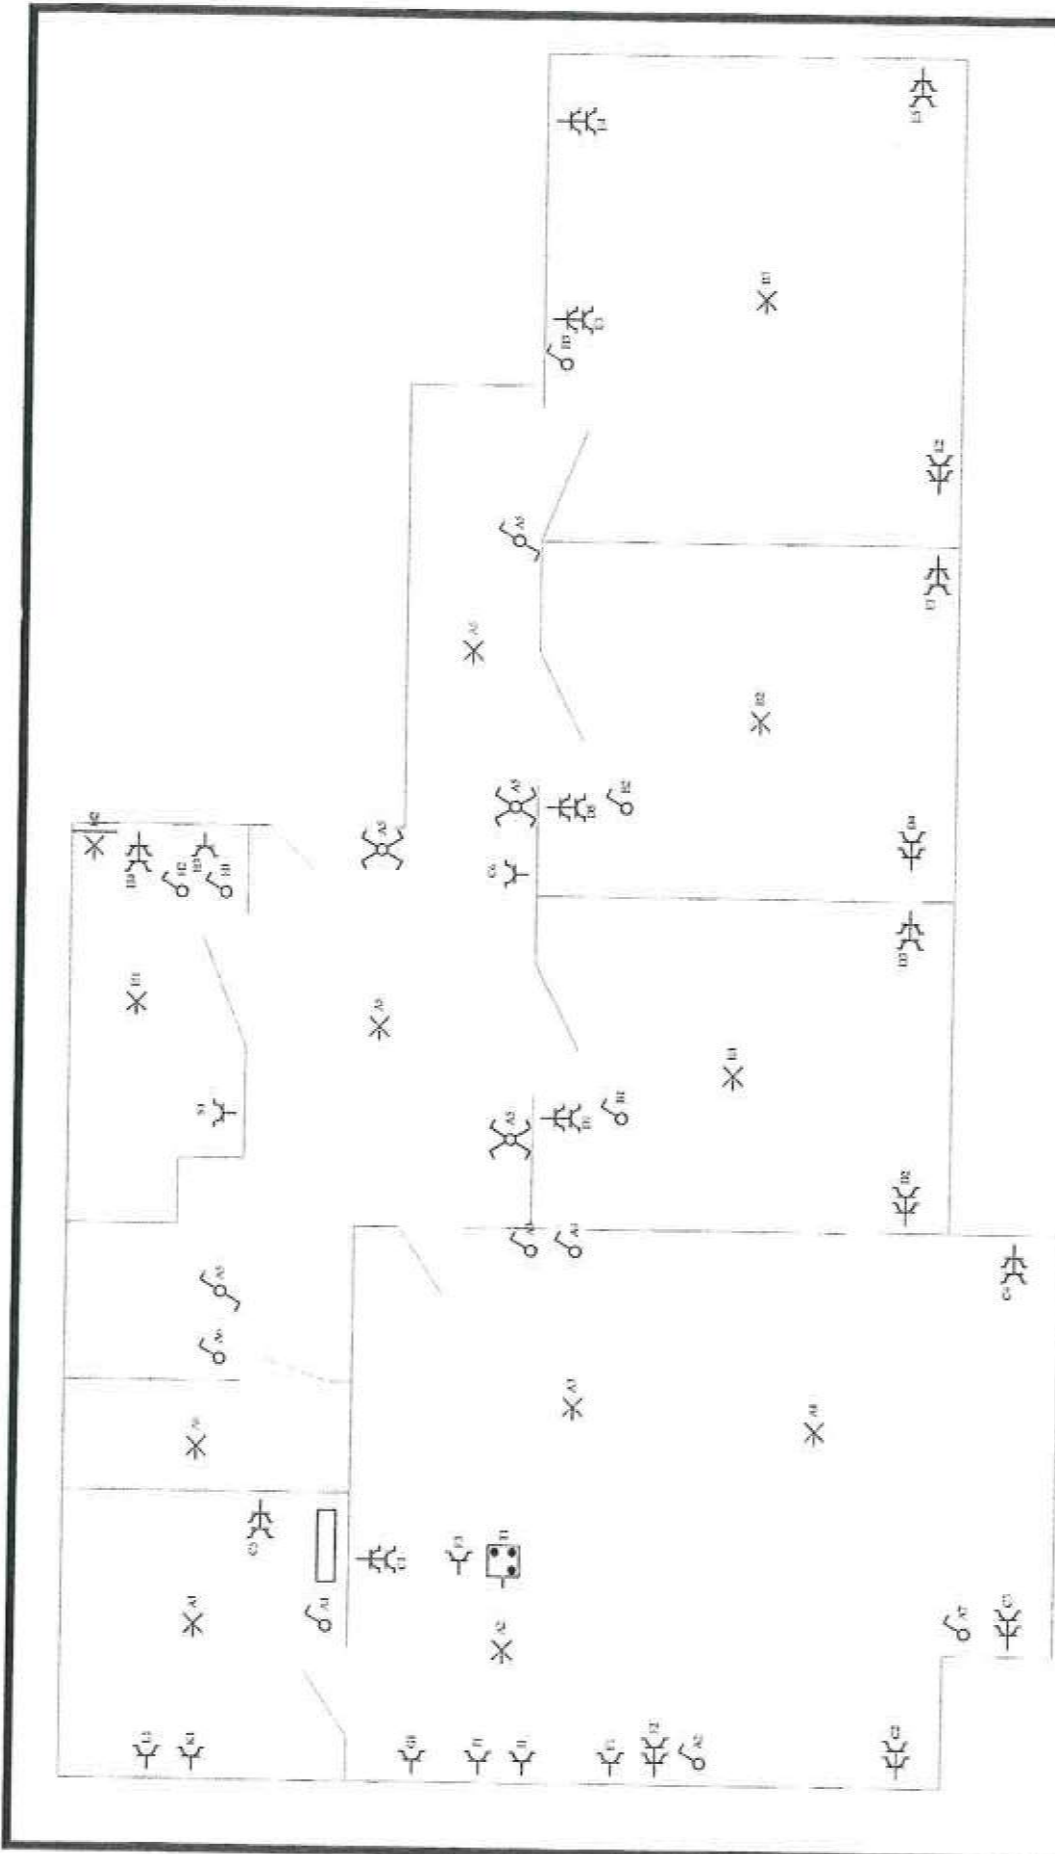

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	2. 230V~
Naam/Nom: edb-technicas bvba BTW / TVA: BE 059163298 Datum/Date: 17-02-2010 Handtek/Sign: <i>[Signature]</i>	Orgaan: Koen VOLCKAERT Naam/Naam: Inspecteur Datum: 2209 Handtek/Handtek: 0477/646873	Naam/Nom: <i>[Signature]</i> Straat/Rue: Hendrik conselmeaan 46-51 434 Gemeen/Comm: waarschoot Handtek/Sign: <i>[Signature]</i>	FIX-O-CAD <i>[Signature]</i>



appartement 3 slip

✕

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom: gdf-technics bvba BTW / TVA: BE 0891551998 Datum/Date: 17-02-2019 Handtekt/Sign: 	Orgaak:  Naam/No: Kohn Volckaert Datum: 2209 Handtekt/Sign: 0477646873	Naam/Nom: - Straat/Rue: Hendrik consciencelaan 48-51 Gemeen/Comm: waarschoot Handtekt/Sign:	2, 230V- FIX-O-CAD 02541

